



EKSISTERENDE MASTER




NYE MASTER

Visualisering ved Ølgod

## NYE 400 kV PROJEKTER

VVM-processen og dermed den endelige udformning af projekterne er pt. sat på standby og afventer udenlandsk ekspertvurdering og politisk behandling af Energinets tekniske rapport.




### NEDTAGNING AF GAMLE LUFTLEDNINGER

81 km 150 kV luftledninger mellem Karlsgårde og Idomlund fjernes. Nedtagningen er en del af det oprindelige projekt.

56 km 150 kV luftledninger kan kabellægges mellem Lykkegård og Bredebro. Kabellægningen er blevet tilkendegivet af energi-, forsynings- og klimaministeren på borgermøder i august 2018.

I alt kan nedtages 137 km 150 kV luftledninger




### NYE LUFTLEDNINGER

26 km (15 %) af den i alt 170 km lange forbindelse fra Idomlund over Endrup til grænsen kan ifølge den tekniske rapport kabellægges.

Det betyder, at der skal etableres 144 km nye 400 kV luftledninger.

**SUM: 7 km flere luftledninger i Vest- og Sønderjylland.**

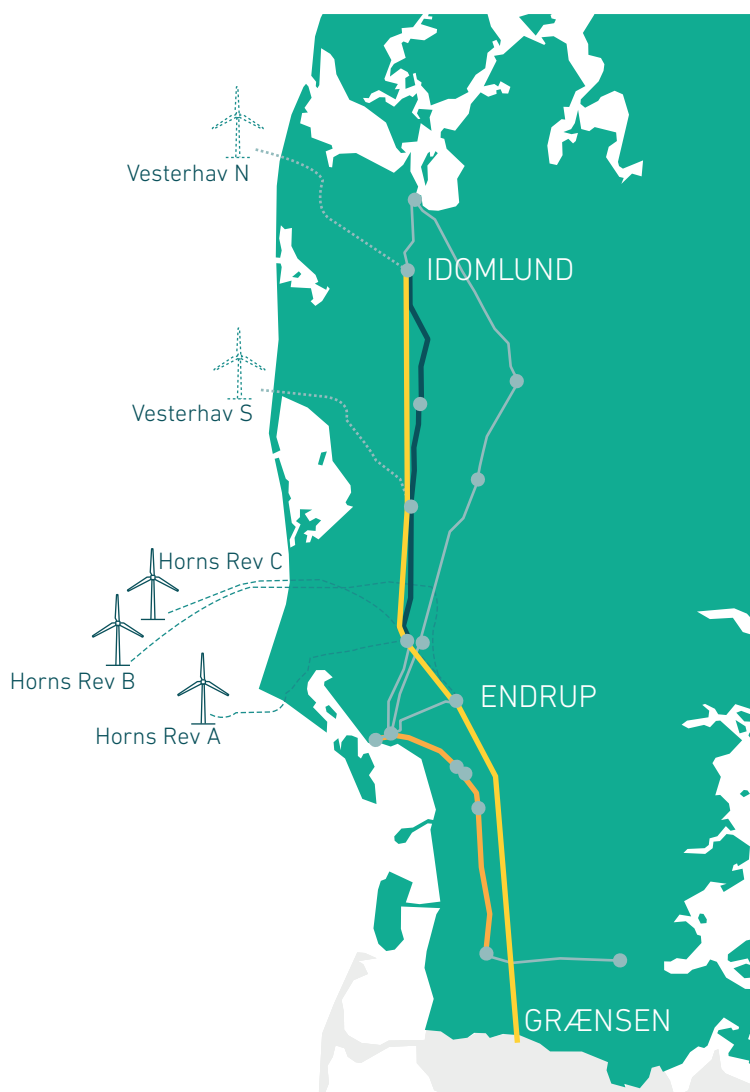

- Ny 400 kV strækning (Idomlund-Endrup/Endrup-grænsen)
- Nedtagning af 150 kV
- Kabellægning af eksisterende 150 kV luftledning
- Stationer
- Blivende 150 kV
- Havmøllepark med ilandføringsanlæg
- Ny havmøllepark med ilandføringsanlæg