



UNDTAGELSE FRA RFG-KRAV

Energinets involvering i proces ved DSO-tilsluttede C- og D-anlæg

Sofie Kragh (SRK) og Anne Nielsen (AIE)

I EU-forordning 2016/631 (RfG) stilles en række krav. Man kan kun få undtagelse fra kravene ved særlige tilfælde, jf. artikel 62. Denne vejledning gælder for DSO-tilsluttede C- og D-anlæg. Den beskriver nogle af de krav, som anlægsejer skal opfylde, for at Energinet kan give en vurdering om undtagelse fra krav til Forsyningstilsynet.

Ordforklaring:

RfG: EU-forordning 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (Requirements for Generators) – herefter RfG ([link](#)).

CBA: Cost-Benefit-Analyse, se artikel 39 i RfG.

TSO: Transmissionssystemoperatør (Energinet).

DSO: Distributionssystemoperatør (netselskabet).

FSTS: Forsyningstilsynet.

C-anlæg: Ud fra maksimaleffekt er det anlæg fra 3 MW op til 25 MW ([se anlægstyper: A, B, C, og D](#)).


D-anlæg: Ud fra maksimaleffekt er det anlæg fra og med 25 MW ([se anlægstyper: A, B, C, og D](#)).

ION: Midlertidig driftstilladelse, som for D-anlæg er begrænset til højst 24 måneder.

RÅD TIL EN GOD PROCES FOR NETTILSLUTNING

- God kontakt og samarbejde mellem anlægsejer og DSO.
- Læs Green Power Danmarks vejledning om nettilslutningsprocessen: [Nettilslutning](#).
- Læs [RfG'en](#).
- Udform en realistisk tidsplan for test af anlægget.
- Vær opmærksomme på, om tidsplanen holder. Drøft revideret tidsplan med DSO'en.
- Hvis tidsplanen ikke kan overholdes inden for 24 måneder, indled dialog om undtagelse med DSO'en hurtigst muligt.
- Sørg for, at de anvendte komponenter har de nødvendige egenskaber til overholdelse af krav.

PROCES FOR ANSØGNING OM UNDTAGELSER **ENERGINET**

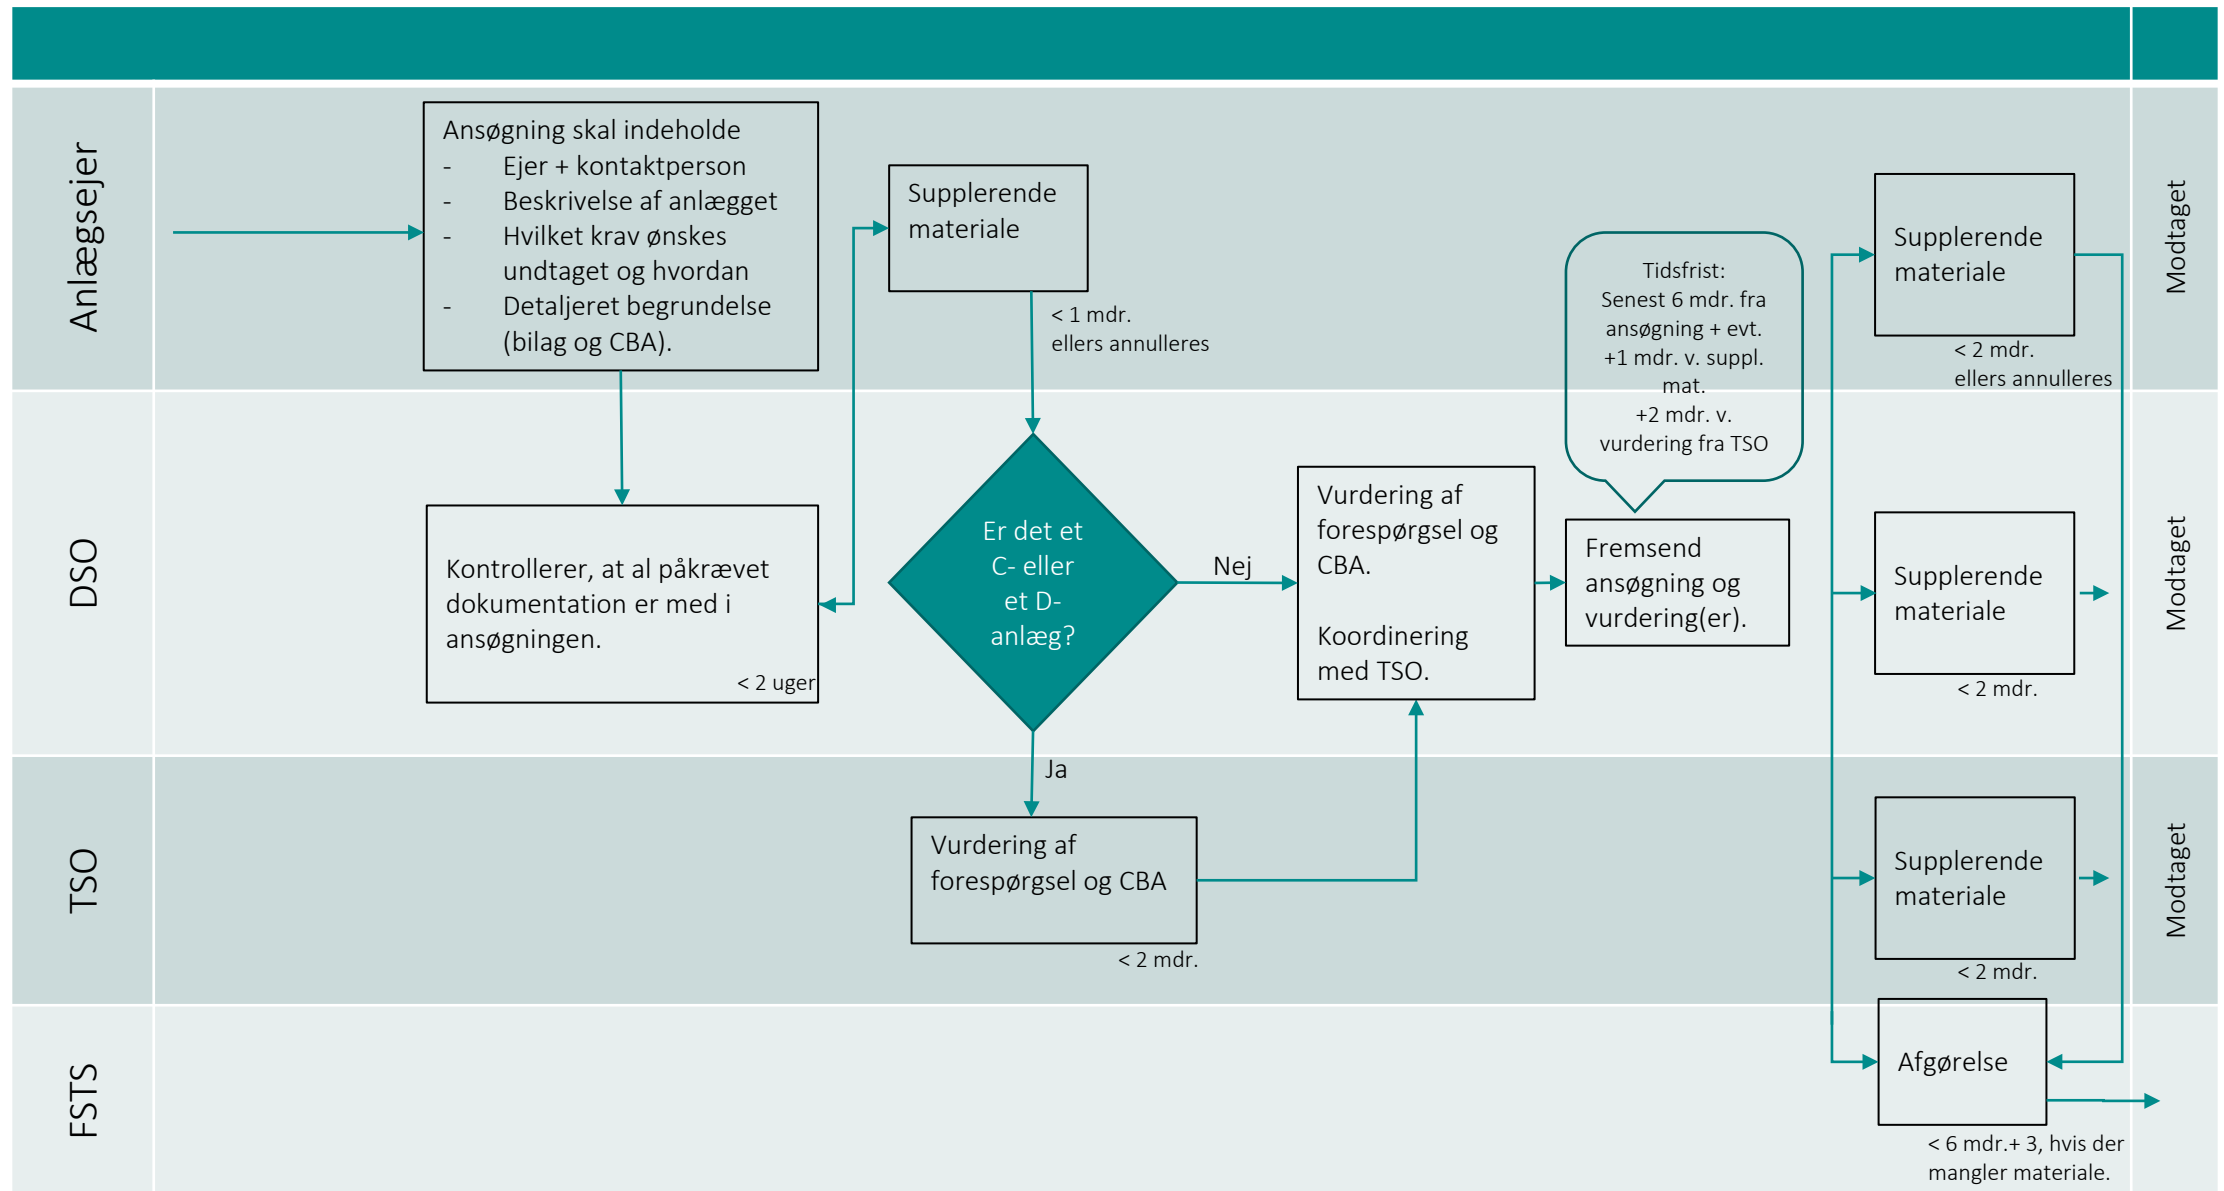

HVAD SKAL MED I ANSØGNING OM UNDTAGELSE?

Hvis DSO-tilsluttede C- eller D-anlæg ikke forventes at kunne overholde kravene i RfG, bl.a. hvis D-anlæg ikke kan levere materiale til tiden, skal Energinet bidrage med en vurdering, som skal sendes med til Forsyningstilsynet.

Proces for opstart af ansøgning:



UDDYBELSE AF KRAV VED FORLÆNGELSE AF ION

Hvis anlægsejer og/eller DSO'en vurderer at DSO-tilsluttet D-anlægget ikke kan levere dokumentation til tiden, skal Energinet bidrage med en vurdering, som skal sendes med til Forsyningstilsynet, jf. artikel 35, stk. 5.

For at kunne opnå en positiv vurdering fra Energinet i forbindelse med ansøgning om forlængelse, forventes det som minimum at:

- Der er sket betydelig fremdrift af tilslutningen af deres anlæg, dette kunne være:
 - Anlægsejeren har gennemført test i ION-perioden
 - Der er sket betydelige fremskridt mod fuld overholdelse af krav
 - Testen har vist forhold, som ikke var forventet da modellen blev godkendt før ION, og der er ikke en midlertidig løsning, som kan bringe anlæggets funktion indenfor reglerne.

I ansøgning om tidsfristforlængelse for ION-periode jf. artikel 60, forventer Energinet at der bl.a. indgår:

- 1) Model som sandsynliggør at anlægget overholder gældende krav.
- 2) Dokumentation for gennemførelse af test, samt om der er ageret på de udførte test.
- 3) Oplysninger om fejl på anlæg, årsag og udbedring.
- 4) Overholder anlægget alle øvrige krav? Hvis ikke, er der så mulighed for at ændre på anlægget (evt. midlertidigt), så det kan overholde øvrige krav.

VURDERING LAVES OG ANSØGNING SENDES

Energinet laver en vurdering til DSO inden for 2 måneder. Ansøgning og vurdering fra Energinet sendes fra DSO til FSTS. En parameter for at få en positiv vurdering af Energinet er, at ansøgningen til FSTS sendes 6 måneder før udløb af tidsfrist for ION. Dette gør det muligt for FSTS at beslutte, om anlægget må drifte i perioden for vurdering og afgørelse. Den endelige afgørelse kan tage op til 6 måneder. Forsyningstilsynet sender afgørelse til alle parter. Jf. artikel 62, stk. 11, kan afgørelsen trækkes tilbage.

Vurderings- og afgørelsesproces:

