



## BILAG 1.D

# KRAV TIL REAKTIV EFFEKTREGULERINGSEGENSKABER FOR ELPRODUCERENDE ANLÆG TILSLUTTET TRANSMISSIONSNETTET

Network Code on Requirements for Grid Connection  
Applicable to all Generators (RfG)

*Jacob Michael Jørgensen*


# INDHOLD

Krav til reaktiv effektreguleringsegenskaber for elproducerende anlæg tilsluttet transmissionsnettet

- Krav til U-QPn-egenskaber
- Krav til P-QPn-egenskaber


# KRAV TIL U-QPN-EGENSKABER

U-QPn-egenskaber for SPGM

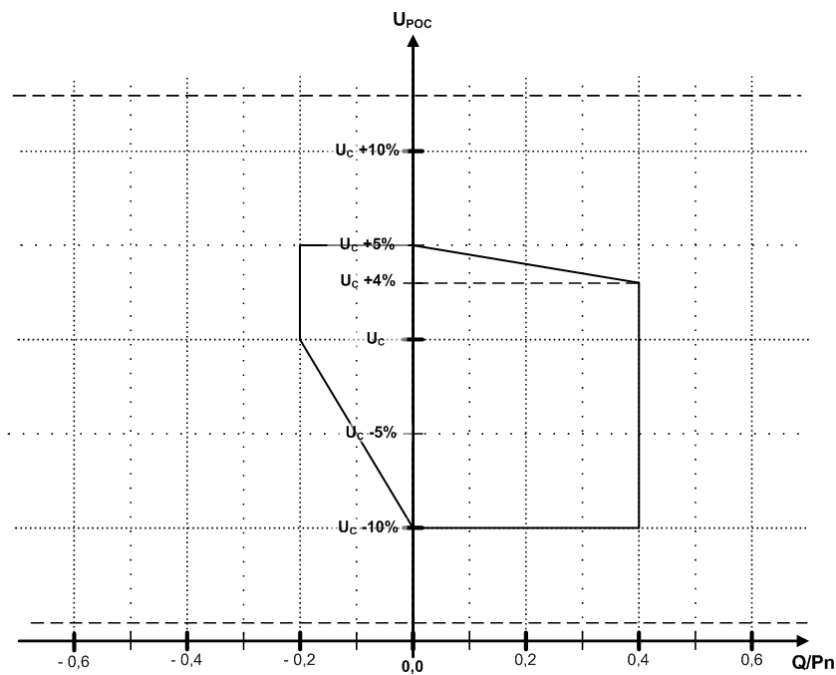

# KRAV TIL U-QPN-EGENSKABER

U-QPn-egenskaber for PPM

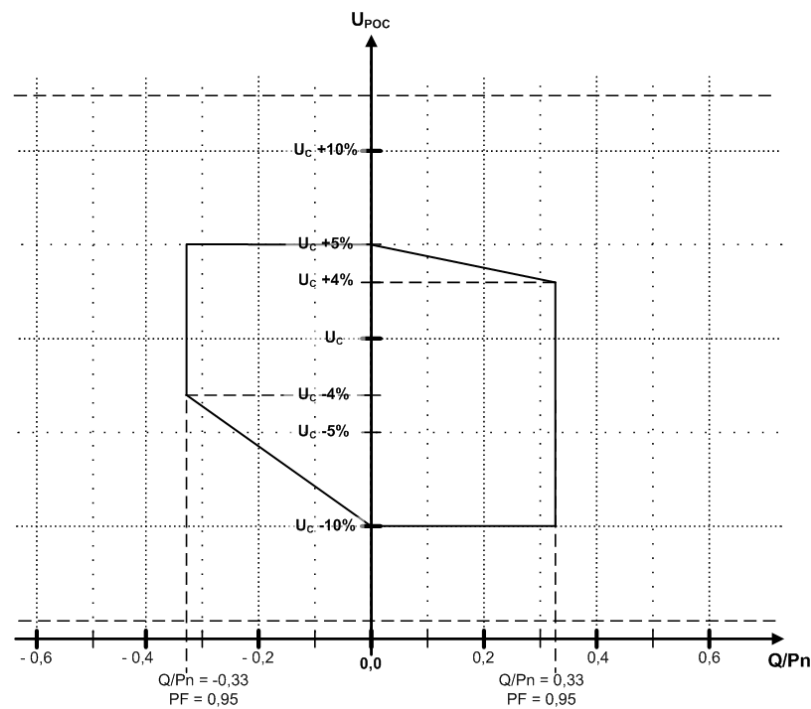

# KRAV TIL P-QPN-EGENSKABER

## P-QPn-egenskaber for PPM

I dette område tillades det, at de reaktive egenskaber for PPM, kan være begrænset af et reduceret antal enheder i PPM som er i drift, grundet vedligehold eller fejl.

I dette område tillades det, at de reaktive egenskaber for PPM, kan være begrænset af et reduceret antal enheder i PPM som er i drift, grundet opstart og nedlukning som funktion af primær energi, vedligehold eller fejl.

